

柳州市柳南区人民政府 关于柳南区“千吨万人”水源地环境 保护整改专项行动排查发现问题整改 销号的报告

柳州市集中式饮用水水源地环境保护专项行动领导小组办公室：

根据《柳州市集中式饮用水水源地环境保护专项行动实施方案》（柳政办〔2018〕76号）有关要求，对照《柳州市柳南区人民政府办公室关于关于印发柳南区“千吨万人”水源地环境保护整改方案的通知》（柳南政办发〔2019〕33号）整改内容，柳南区牵头整改的洛满镇饮用水水源地部分问题已完成整改，达到销号条件。现按《关于做好柳州市集中式饮用水水源地环境保护专项行动排查发现问题整改销号有关工作的函》（柳饮水专项办〔2018〕4号）要求，特向市水源地工作领导小组备案。

- 附件：1. 问题整改进展情况
2. 问题整改相片

柳州市柳南区人民政府
2020年9月23日



附件 1

洛满镇饮用水水源地问题整改进展情况

根据《柳州市集中式饮用水水源地环境保护专项行动实施方案》（柳政办〔2018〕76号）有关要求，对照《柳州市柳南区人民政府办公室关于印发柳南区“千吨万人”水源地环境保护整改方案的通知》（柳南政办〔2019〕33号）整改内容，柳南区牵头整改的部分问题已完成整改。具体情况如下：

一、调查情况

洛满水厂内清水池上方井盖低于草坪，雨天有雨水倒灌的可能。

二、整改情况

已加高清水池井盖，做好隔离防护，防止雨水倒灌。

三、整改成效

消除环境隐患。


柳州市柳南区人民政府
2020年9月23日



附件 2

洛满镇饮用水水源地问题整改照片

整改前：清水池上方井盖低于草坪，雨天有雨水倒灌的可能

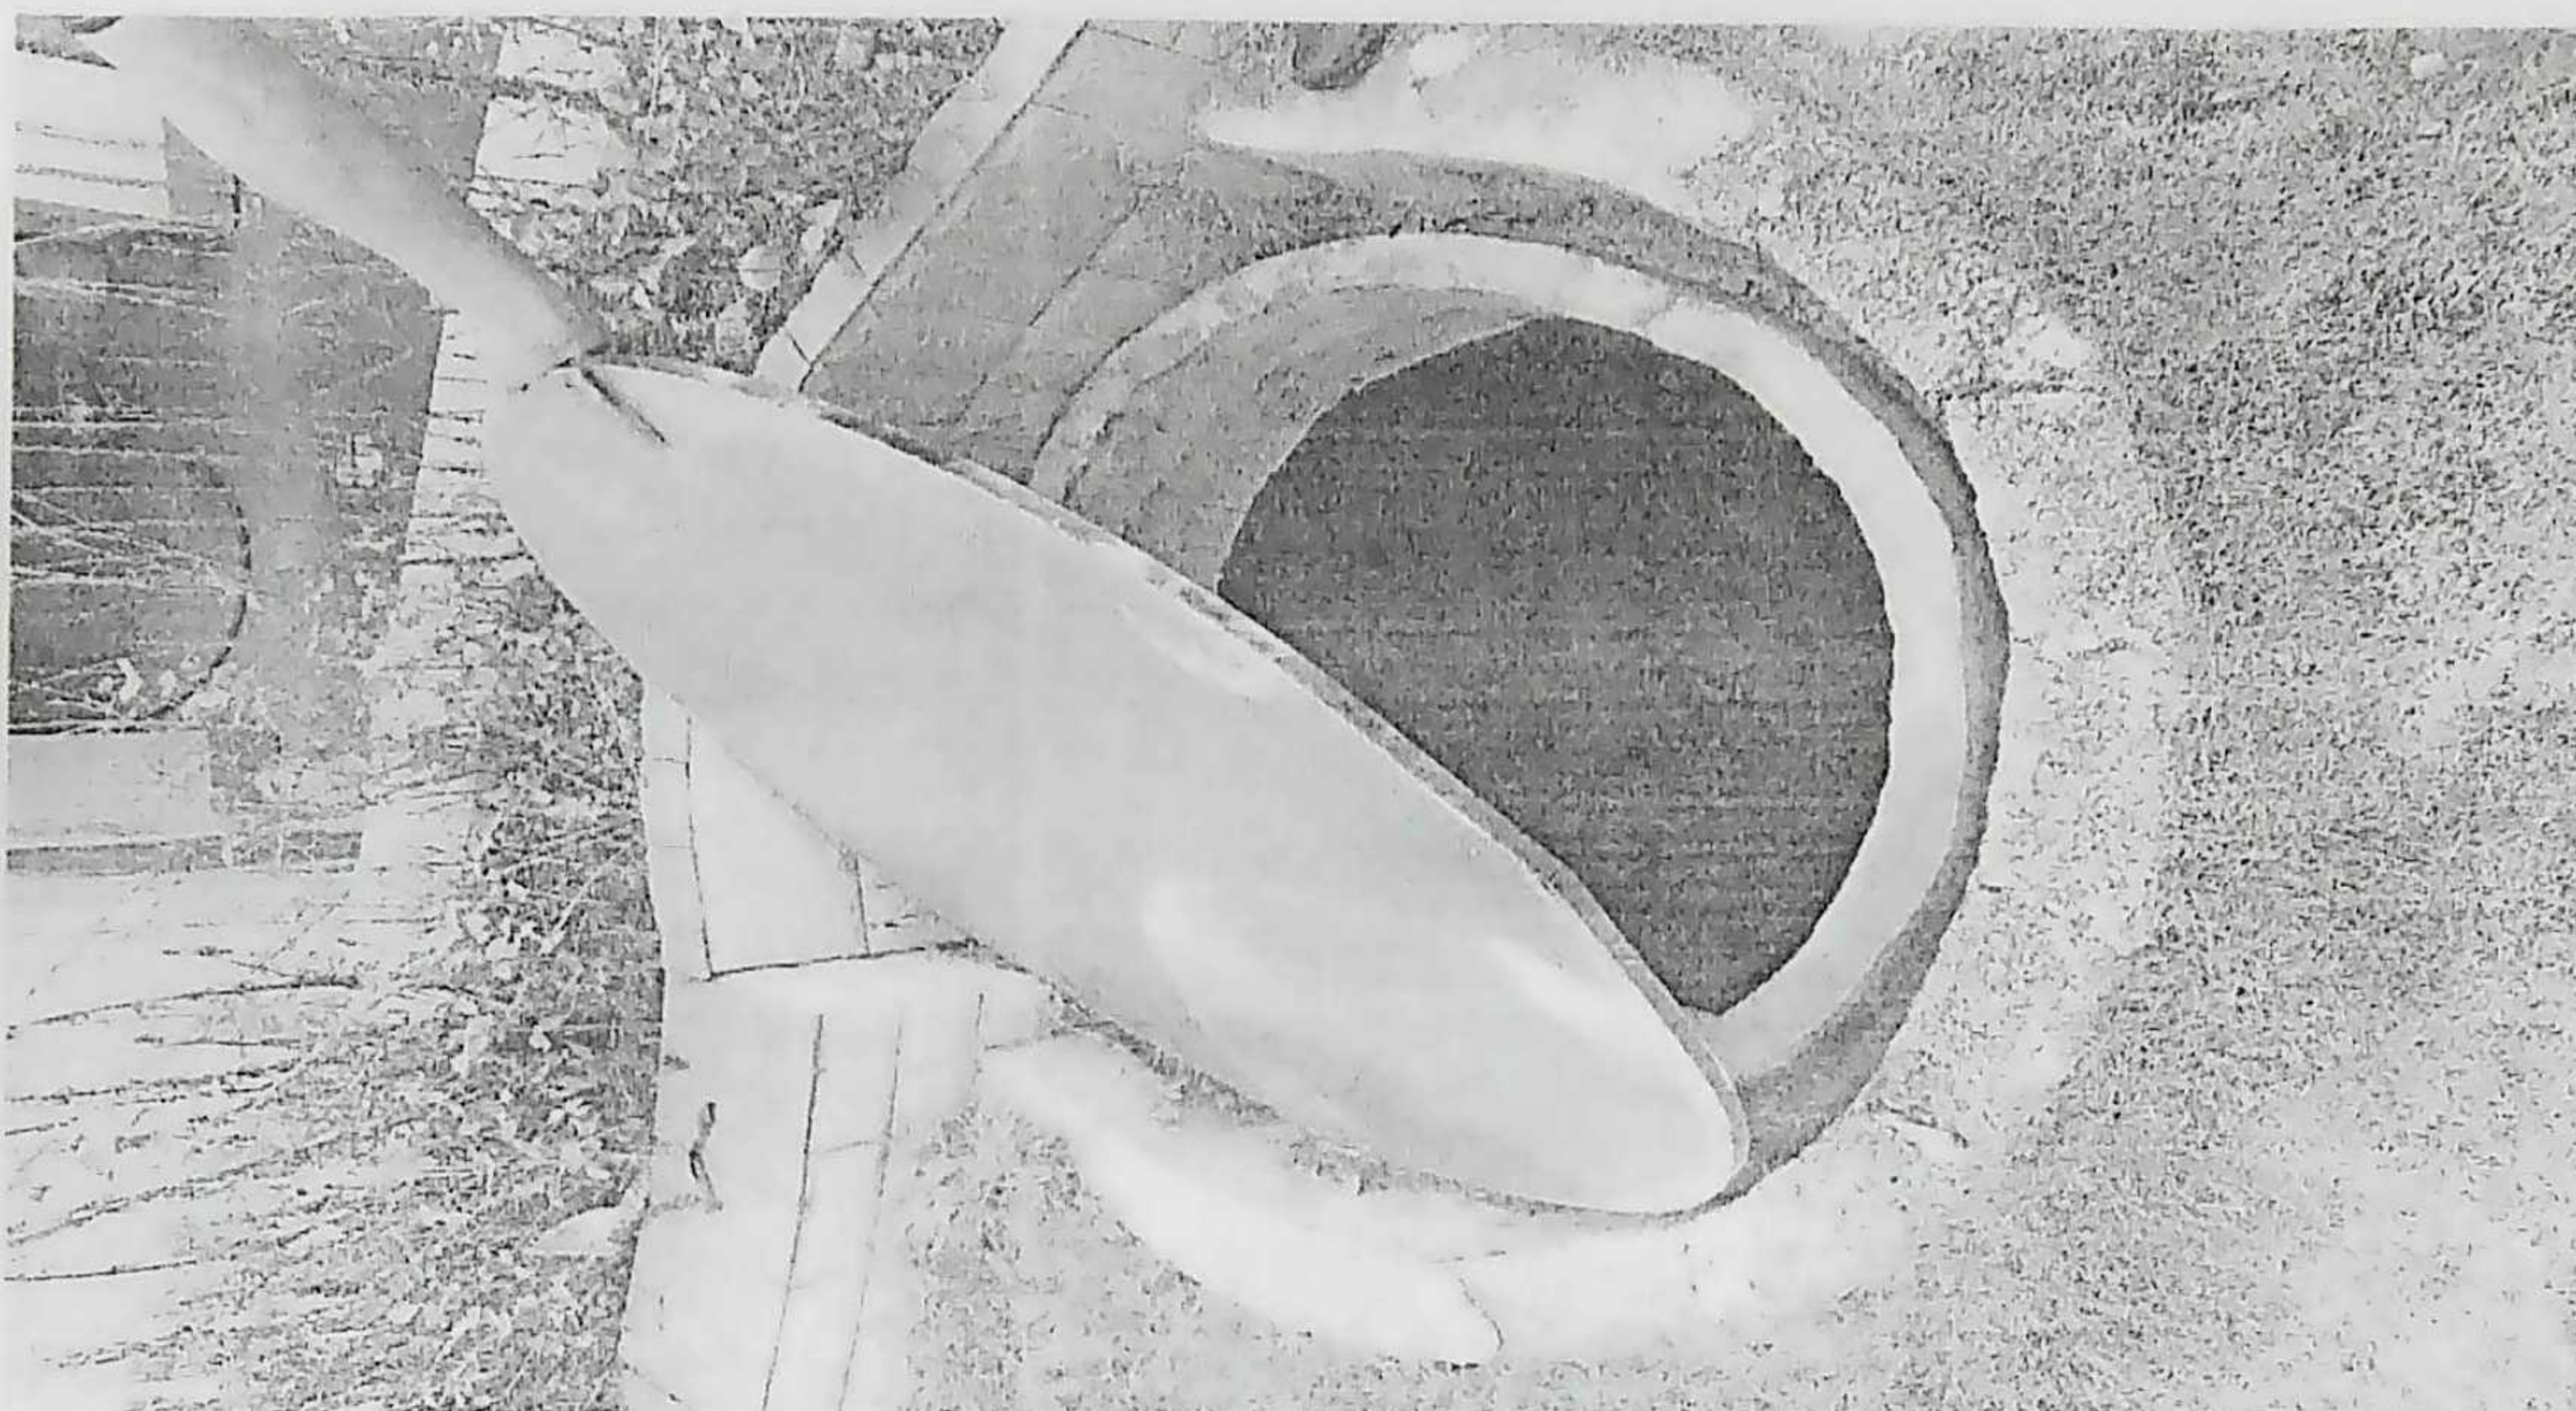

整改后：已加高清水池井盖，做好隔离防护，防止雨水倒灌。

